

崇川区人民政府征收土地预公告

崇地预告〔2025〕63号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《江苏省土地管理条例》等有关规定，因公共利益需要，经崇川区人民政府决定，启动土地征收工作（ZC2025084 南通创新区绿化提升改造项目三期工程），现将有关情况公告如下：

一、征收目的

根据《中华人民共和国土地管理法》第四十五条的规定，本次征收土地目的为公共事业需要。

二、征收范围

本次拟征收土地位于观音山街道中沙社区、盘香沟社区范围内。拟征收土地范围内涉及集体林地 0.0702 公顷，拟征收土地位置详见附图。

实际征收土地范围以最终批准文件为准。

三、公告期限

本拟征收土地公告期限为 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 12 月 1 日。

四、工作安排

土地征收预公告发布后，崇川区人民政府将组织开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估。拟征收土地现状调查内容包括：拟征收土地的位置、权属、地类、面积以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的位置、权属、种类和数量等。请土地所有权人、使用权人予以配合，并在《拟征收土地现状调查表》上对调查结果予以签名或盖章。拟征收土地社会稳定风险评估工作中，将听取被征地的农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人的意见。

五、其他事项

自本公告发布之日起，任何单位和个人不得在拟征收范围内抢栽抢建；违反规定抢栽抢建的，对抢栽抢建部分不予补偿。



特此公告。

附图：拟征收土地位置示意图



拟征收土地位置示意图(ZC2025084)

39.20-92.50-320602010061GB01200

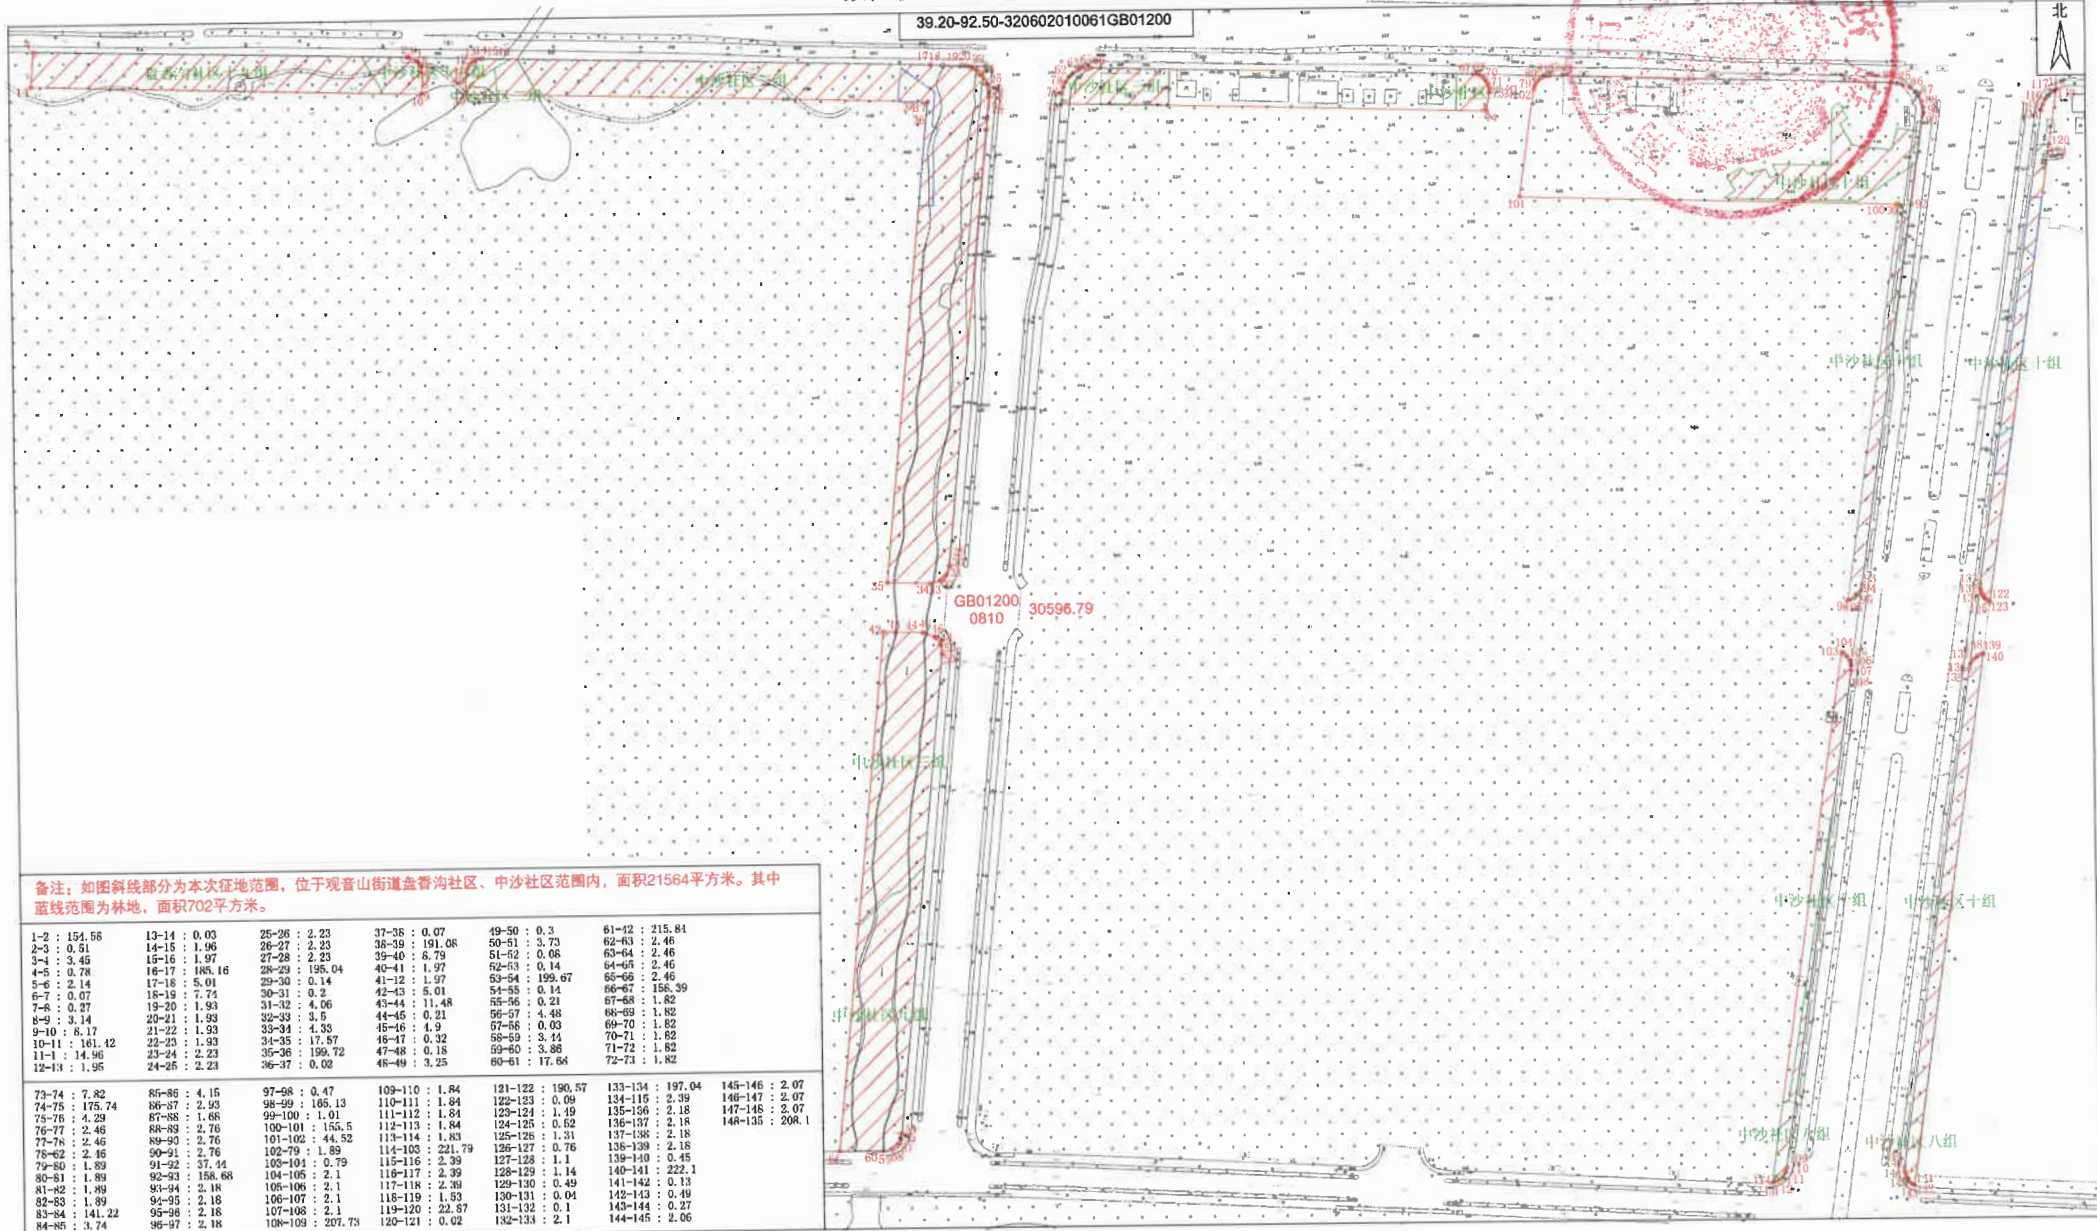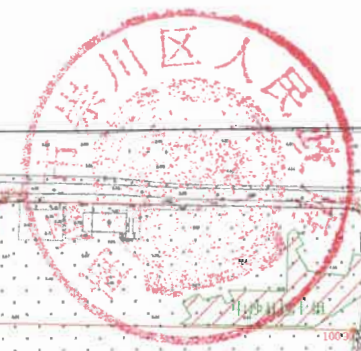

备注：如图斜线部分为本次征地范围，位于观音山街道盘香沟社区、中沙社区范围内，面积21564平方米。其中
蓝线范围为林地，面积702平方米。

1-2 : 154.56	13-14 : 0.03	25-26 : 2.23	37-38 : 0.07	49-50 : 0.3	61-62 : 215.84
2-3 : 0.51	14-15 : 1.96	26-27 : 2.23	38-39 : 191.08	50-51 : 3.73	62-63 : 2.46
3-4 : 3.45	15-16 : 1.97	27-28 : 2.23	39-40 : 8.79	51-52 : 0.06	63-64 : 2.46
4-5 : 0.78	16-17 : 185.16	28-29 : 195.04	40-41 : 1.97	52-53 : 0.14	64-65 : 2.46
5-6 : 2.14	17-18 : 5.01	29-30 : 0.14	41-42 : 1.97	53-54 : 199.67	65-66 : 2.46
6-7 : 0.07	18-19 : 7.74	30-31 : 0.2	42-43 : 5.01	54-55 : 0.14	66-67 : 158.39
7-8 : 0.27	19-20 : 1.93	31-32 : 4.06	43-44 : 11.48	55-56 : 0.21	67-68 : 1.82
8-9 : 3.14	20-21 : 1.93	32-33 : 3.5	44-45 : 0.21	56-57 : 4.48	68-69 : 1.82
9-10 : 8.17	21-22 : 1.93	33-34 : 4.33	45-46 : 4.9	57-58 : 0.03	69-70 : 1.82
10-11 : 161.42	22-23 : 1.93	34-35 : 17.57	46-47 : 0.32	58-59 : 3.44	70-71 : 1.82
11-12 : 14.96	23-24 : 2.23	35-36 : 199.72	47-48 : 0.18	59-60 : 3.88	71-72 : 1.82
12-13 : 1.95	24-25 : 2.23	36-37 : 0.02	48-49 : 3.25	60-61 : 17.64	72-73 : 1.82
73-74 : 7.82	85-86 : 4.15	97-98 : 0.47	109-110 : 1.84	121-122 : 190.57	133-134 : 197.04
74-75 : 175.74	86-87 : 2.93	98-99 : 185.13	110-111 : 1.84	122-123 : 0.06	134-135 : 2.39
75-76 : 4.29	87-88 : 1.68	99-100 : 1.01	111-112 : 1.84	123-124 : 1.19	135-136 : 2.18
76-77 : 2.46	88-89 : 2.76	100-101 : 155.5	112-113 : 1.84	124-125 : 0.52	136-137 : 2.18
77-78 : 2.46	89-90 : 2.76	101-102 : 44.52	113-114 : 1.83	125-126 : 1.31	137-138 : 2.18
78-79 : 2.86	90-91 : 2.76	102-103 : 1.89	114-115 : 2.39	126-127 : 0.76	138-139 : 2.18
79-80 : 1.89	91-92 : 37.44	103-104 : 0.79	115-116 : 2.39	127-128 : 1.1	139-140 : 0.45
80-81 : 1.89	92-93 : 158.68	104-105 : 2.1	116-117 : 2.39	128-129 : 1.14	140-141 : 222.1
81-82 : 1.89	93-94 : 2.18	105-106 : 2.1	117-118 : 2.39	129-130 : 0.49	141-142 : 0.13
82-83 : 1.89	94-95 : 2.18	106-107 : 2.1	118-119 : 1.53	130-131 : 0.04	142-143 : 0.49
83-84 : 141.22	95-96 : 2.18	107-108 : 2.1	119-120 : 22.57	131-132 : 0.1	143-144 : 0.27
84-85 : 3.74	96-97 : 2.18	108-109 : 207.73	120-121 : 0.02	132-133 : 2.1	144-145 : 2.06

1:2000